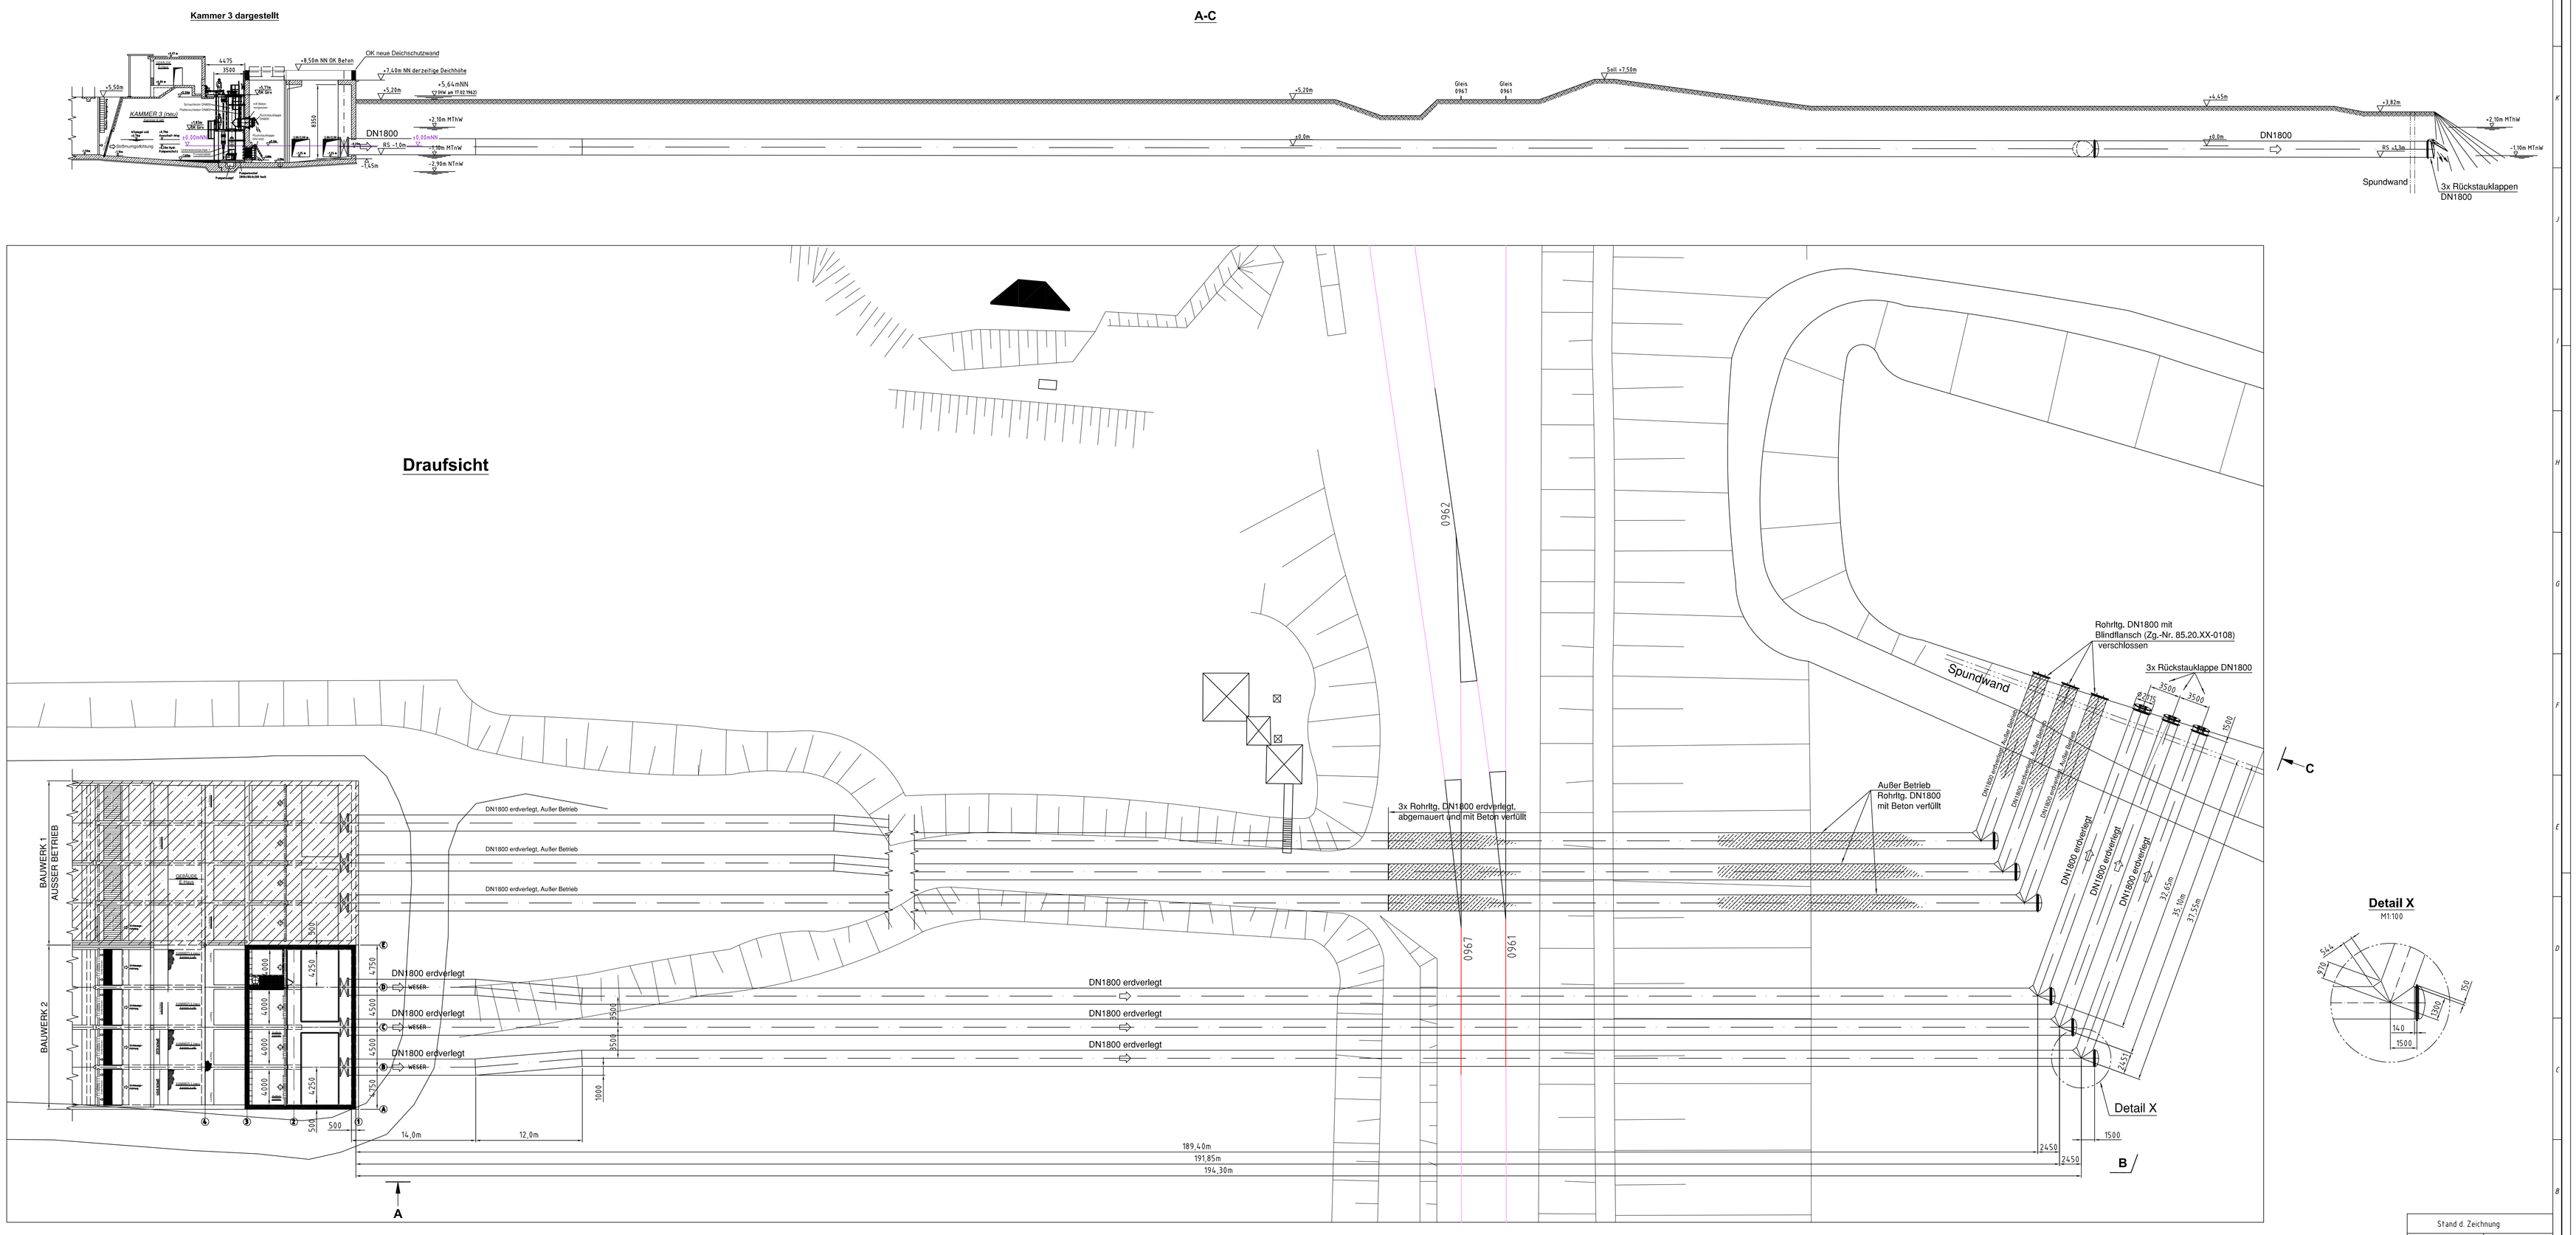

Legende:

RS =	Rohrsohle
WL =	Wasserlinie
WSpiegel =	Wasserspiegel
MThW =	Mittleres Tidenhochwasser
MTnW =	Mittleres Tidenniedrigwasser
NTnW =	Normal Tidenniedrigwasser
Th. HHW =	Theoretisches Höchsthochwasser

Stand d. Zeichnung

Datum: 11.09.2023 Name: Seedorf

Erstellt mit	Auftr.-Nr.	Änderung-Index	Index-Zusatz-Nr.	Art der Änderung	Datum	Name
ACAD 2021 Mech.		1	-	Original neu	24.04.2023	Seedorf

Freigeschwindigkeit	2023	Tag	Name	Verfasser	Auftr.-Nr.
	Ges.	24.04.	Seedorf	DIN ISO 1302	E04 190003
	Gepr.	-	Grosse		
	Gen.	-	-		

Maßstab 1:200

Abwasserbeseitigung
Deichpumpwerk
Hochwasserpumpwerk

Rohrleitungen zur Weser

Fertigt: A0

Maße ohne Toleranzangaben: Alle Fertigkeiten Ausführung DIN ISO 13920-A; Alle Fertigkeiten Ausführung DIN ISO 13920-B; Alle Fertigkeiten Ausführung DIN 18201-A

Fuer diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor.

ArcelorMittal Bremen

AMB-Zeichn.-Nr. 85.20.XX-0037

Index: 1

Hierzu gehören: -